

SS-1-2


$P_u=18.0kW$
 $P_a=9.0kW$
 $I_a=15.3A(0.85)$

NYM-J 5x10, 47m
no ЦЦС-1

NYM-J 5x10, 7m
Itdz SS-2-2

40A

PE N

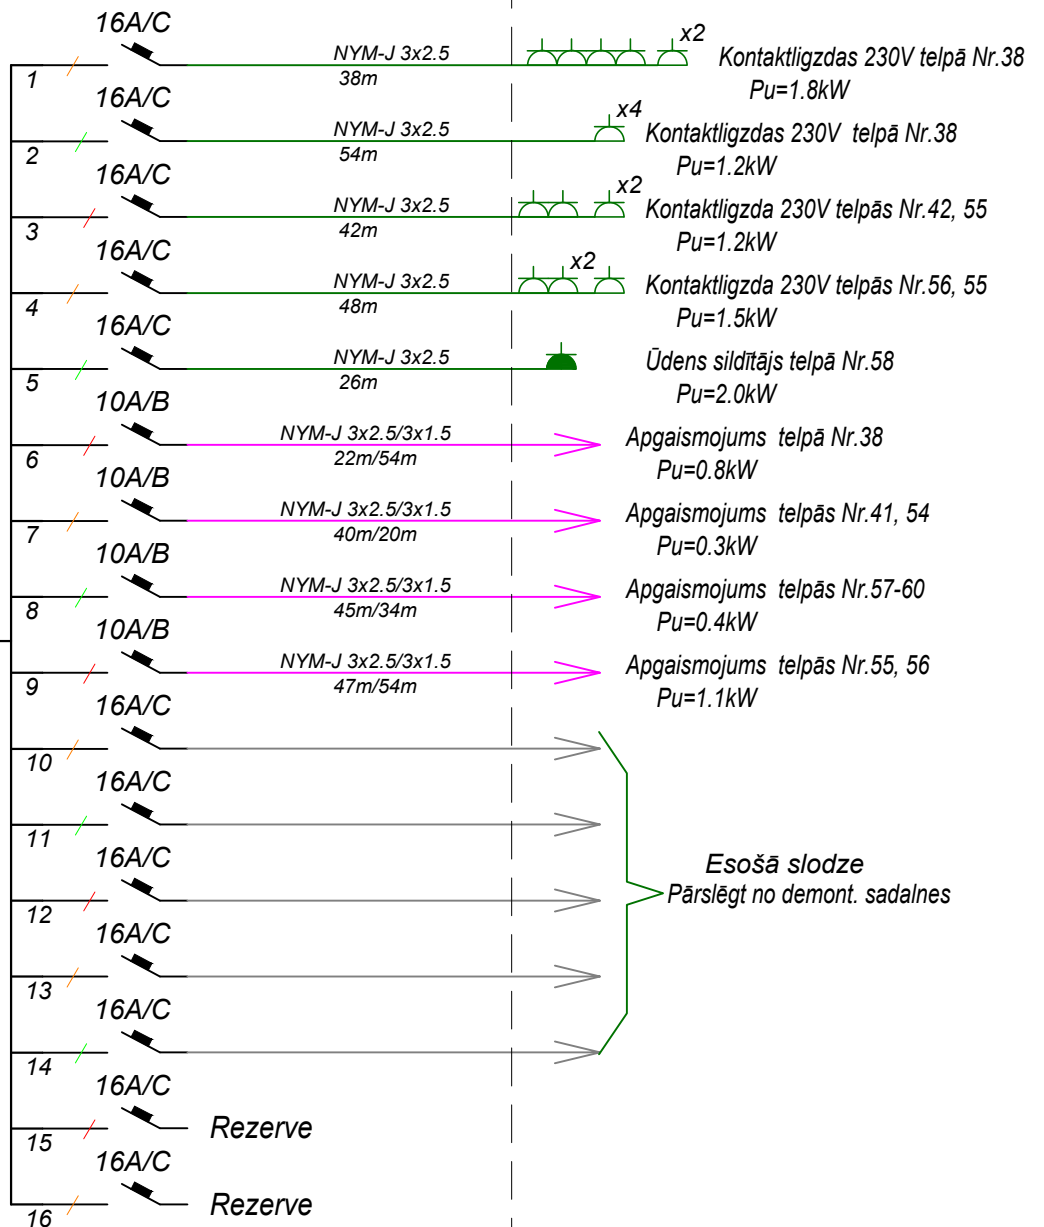


AS-1-2

$P_u=1.1kW$
 $P_a=1.1kW$
 $I_a=1.8A(0.85)$

NYM-J 5x2.5, 28m
no AS-1-1

PE N

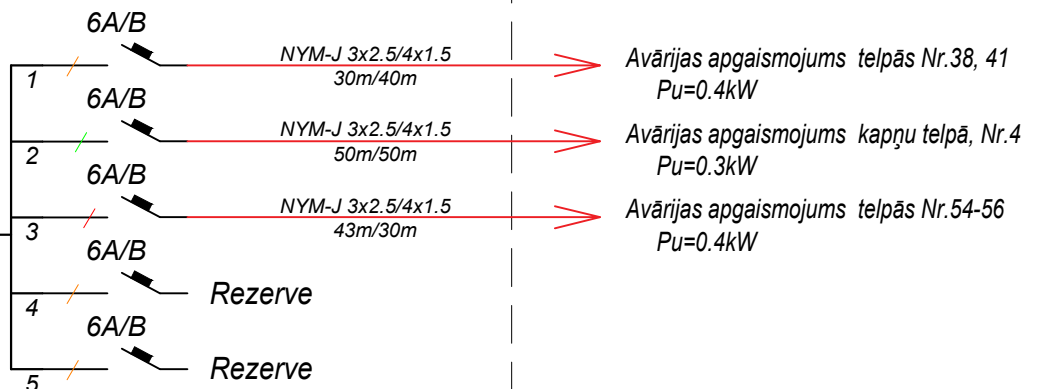

SIA "NDelektrA"

Reģ. Nr.41503074021

2, Peski 2, Laucesas pag., Daugavpils nov.

Pasūtītājs:

Kalkūnes pagasta pārvalde

Pasūtījums:

2016/7

Objekts:

Iekšējo elektroapgādes ietaišu atjaunošana
Randenes pamatskolā

Projektēja	N.Griščenko		06.2016

SS-1-2 / AS-1-2 sadalīnu
aprēķinu shēmas

Stadija	Lapa	Lapas
TS	EL-4	12
Mērogs		b/m
Būvkomersanta reģistrācijas Nr.12771		